



Airlinq® Viva betjeningspanel

Enkel og brukervennlig




Airlinq® Orbit betjeningspanel

Utvidet datatilgang og kontroll



Airlinq® Axio betjeningspanel

Enkel og brukervennlig

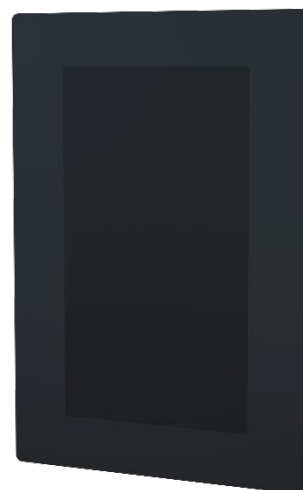

Airlinq® Nova betjeningspanel


Utvidet datatilgang og kontroll

Oversigt

Produkt	Betjeningspanel
AM 150, AM 300, AM 500, AM 800, AM 900, AM 950 C, AM 950 F, AM 1000, AM 1200	Airlinq® Viva, Airlinq® Orbit
AMX 4	Airlinq® Axio, Airlinq® Nova

Airlinq® Viva og Airlinq® Orbit

Dimensjoner

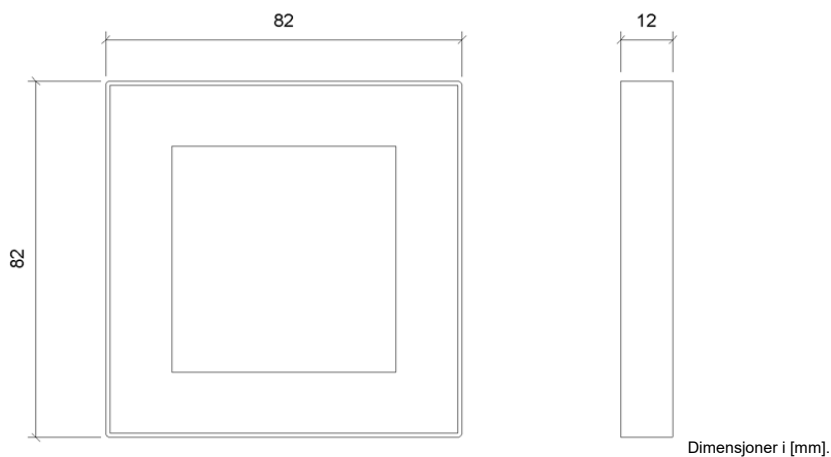

Installasjonskabel

Spesifikasjoner for den medfølgende installasjonskabelen:

Kabeltype	2x2x0,6 mm STP
Kabellengde	6,5 m
Tilkoblingstype	

Montering


Betjeningspanelet kan monteres direkte på veggen.

Vedlikehold

Bruk en myk, fuktig klut med vann eller en mild løsning for å rengjøre panelet. Vennligst se Drifts- og vedlikeholdsmanualen for ytterligere informasjon.

Airlinq® Axio

Dimensjoner

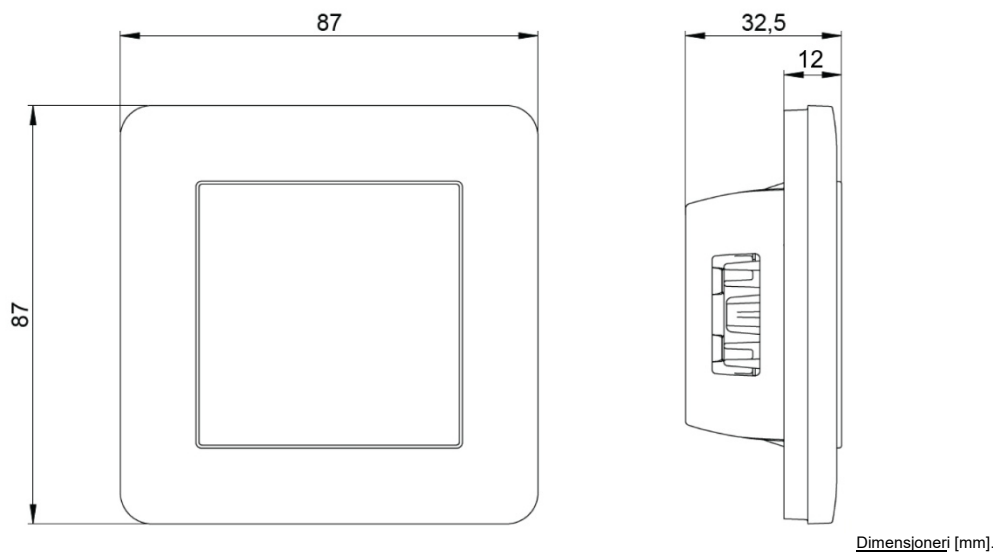

Installasjonskabel

Spesifikasjoner for den medfølgende installasjonskabelen:

Kabeltype	2x2x0,4mm UTP
Kabellengde	6,5 m
Tilkoblingstype	<p>AMX anlegg ECM modul 4-pols skruterminale</p> <p>Panel Fjærklemme</p> <p>2x2x0,4 UTP</p>

Montering

Betjeningspanelet kan monteres i et Airmaster-underlag, et underlag for utvendig montering, eller en innbyggingsboks for planforsesket montering. Underlaget eller innbyggingsboksen må være av typen Euro 1-modul.



Ved montering direkte på vegg skal underlag benyttes. For planforsesket montering må det benyttes innbyggingsboks.

Vedlikehold

Bruk en myk, fuktig klut med vann eller en mild løsning for å rengjøre panelet. Vennligst se Drifts- og vedlikeholdsmanualen for ytterligere informasjon.

Airlinq® Nova

Dimensjoner

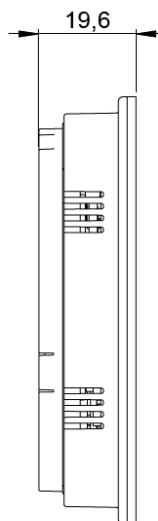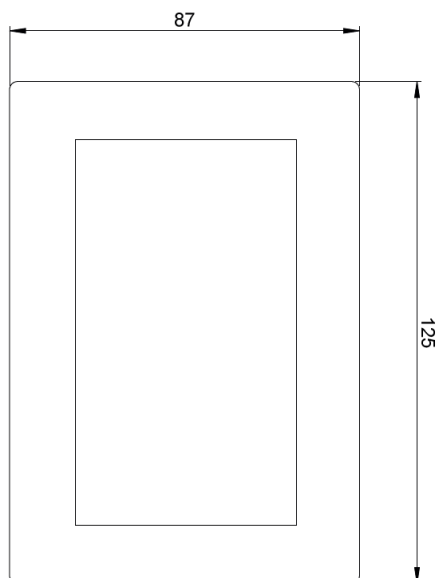

Dimensjoner i [mm].

Installasjonskabel

Spesifikasjoner for den medfølgende installasjonskabelen:

Kabeltype	2x2x0,4 mm UTP
Kabellengde	6,5 m
Tilkoblingstype	<p>Diagram showing the connection between the AMX anlegg ECM modul and the Panel. The AMX anlegg ECM modul has a 4-pols skruterterminal with terminals JO_{24V} (OR), JO_{GND} (OR/BK), JO_A (BU), and JO_B (BU/BK). The Panel has an RJ10 connector with terminals 4 (OR/BK), 3 (BU/BK), 2 (BU/OR), and 1 (BK). A 2x2x0,4 UTP cable connects the terminal JO_A to terminal 2 and terminal JO_B to terminal 1. A box labeled X14 is also shown in the panel area.</p>

Montering

Betjeningspanelet kan monteres direkte på veggen eller en innbyggingsboks for planforsenket montering. Innbyggingsboksen må være av typen Euro 1-modul.

Vedlikehold

Bruk en myk, fuktig klut med vann eller en mild løsning for å rengjøre panelet. Vennligst se Drifts- og vedlikeholdsmanualen for ytterligere informasjon.