


Datablad AM 800

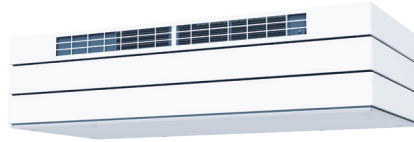


Tekniske data	Filterklasse	30 dB(A)	33 dB(A)	35 dB(A)
Maksimal kapasitet ¹	ePM ₁₀ 50%	650 m ³ /h	688 m ³ /h	725 m ³ /h
	ePM ₁ 55%	585 m ³ /h	619 m ³ /h	653 m ³ /h
	ePM ₁ 80%	520 m ³ /h	550 m ³ /h	580 m ³ /h
Kastelengde (0,2 m/s) ²	ePM ₁₀ 50%	7,7 m	-	8,3 m
	ePM ₁ 55%	7,2 m	-	7,7 m
	ePM ₁ 80%	6,7 m	-	7,2 m
Tilluftsfilter	ePM ₁₀ 50%, ePM ₁ 55% eller ePM ₁ 80%			
Avtreksfilter	ePM ₁₀ 50%			
Dimensjoner (BxHxD)	1910 x 474 x 916 mm			
Vekt, komplet standardanlegg	157 kg			
Farge, panel / Farge, kabinett	RAL 9010 (hvit)/ RAL 7024 (grå)			
Motstrømsvarmeveksler	2 stk. Aluminium			
Tetthetsklasse (luftlekkasje) jf. EN1886/EN13141-7	Klasse L2 / A1			
Tetthetsklasse lukkesjeld jf. EN1751	Klasse 3			
IP-kode	10			
Kanaltilkobling	Ø315 mm			
Kondenspumpe (Kapasitet ; Løftehøyde ved 5 l/h)	10 l/h ; 6 m			
Kondensavløp innvendig/utvendig	Ø6 mm / Ø9 mm			
Forsyningsspenning	220-240V/50Hz, ~1N+PE			
Maks opptatt effekt ¹	354 W			
Maks strøm ¹	2,76 A			
Effektfaktor	0,56			
Maks sikring	16 A (1 fase, type B). Når du bruker CC-modulen, er det type C			
Lekkasjestrøm AC / DC	≤ 6mA			
Anbefalt jordfeilbryter	Type F / Type B			
Elektrisk varmebatteri		Forvarmebatteri	Ettervarmebatteri	
Varmeeffekt		1500 W	1000 W	
Nominell strøm		6,5 A	4,4 A	
Termosikring, manuell resett		100 °C	100 °C	
Vannettervarmebatteri				
Nominell varmeeffekt ³		1379 W		
Tilkoblingsdimensjon		1/2" (DN 15)		
Materiale, rør/lameller		Kobber/aluminium		
Åpne-/lukketid motorventil		60 s		
Maks driftstemperatur		90 °C		
Maks driftstryk		5 bar		

¹ Alle målinger er utført ved normal drift i en standard innbyggingssituasjon med Airmasters anbefalte fasaderiste, Airmaster Boomerain® Ø315.


² Kastelengden er målt ved filterklasse: tilluft ePM₁₀ 50% | avtrekk ePM₁₀ 50%

³ Varmeeffekt ved maksimal kapasitet v. 35 dB(A), tur-/returtemperatur 60/40°C og en væskestrømning på 60 l/h.


Kapasitet med ePM₁₀ 50% / ePM₁₀ 50% filtre ⁴

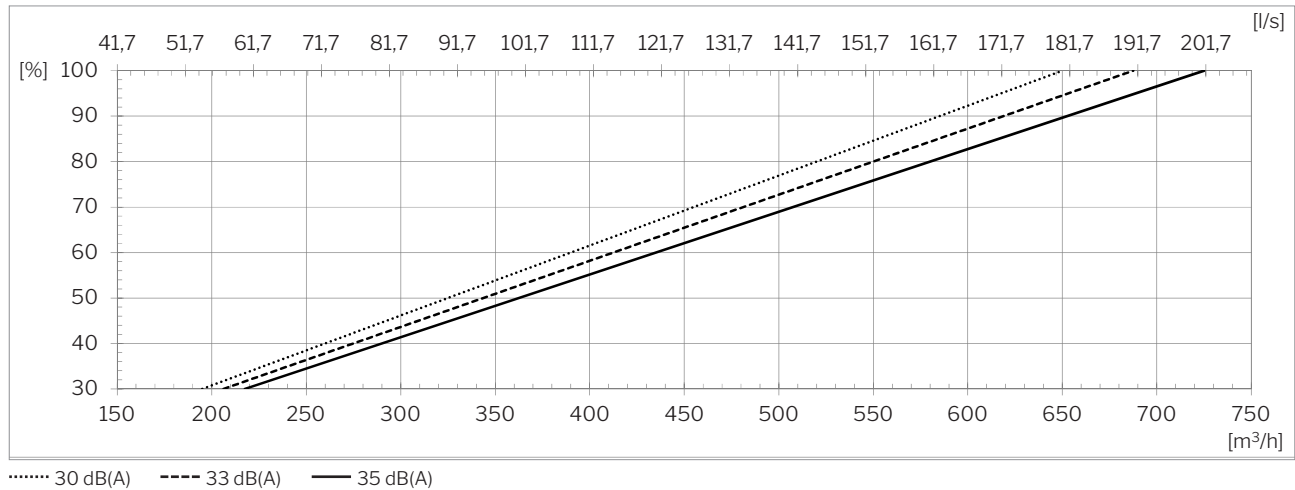

Kapasitet med ePM₁ 55% / ePM₁₀ 50% filtre ⁴

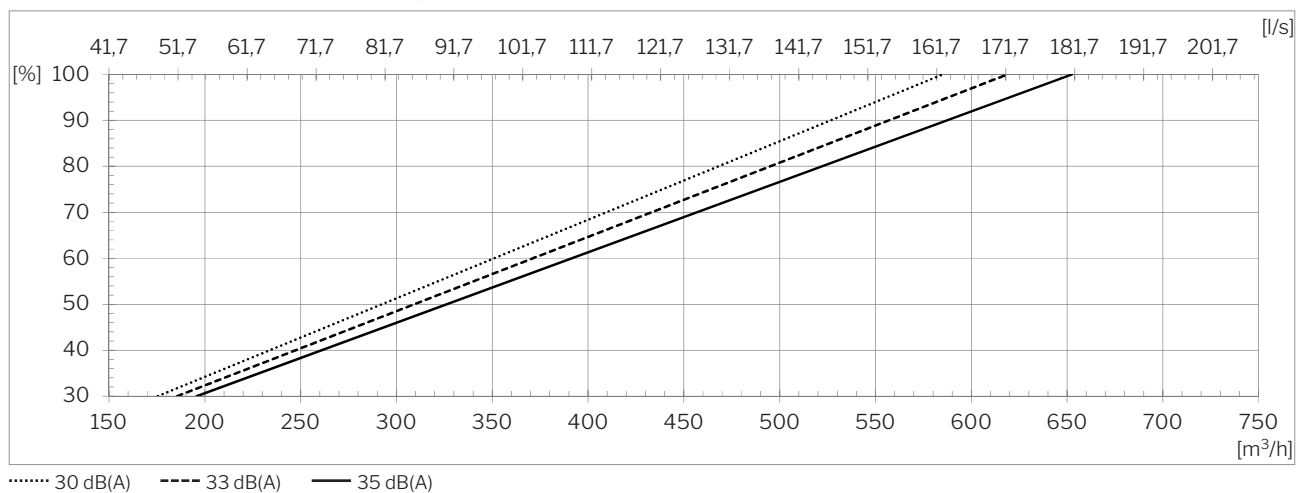


Kapasitet med ePM₁ 80% / ePM₁₀ 50% filtre ⁴

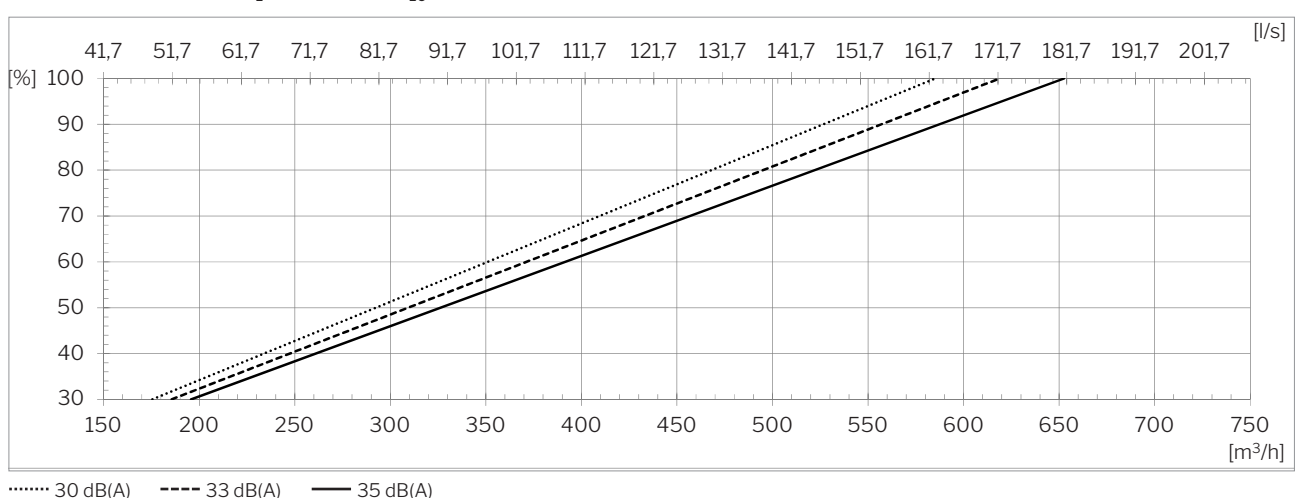

⁴ Alle målinger er utført ved normal drift i en standard innbyggingssituasjon med Airmasters anbefalte fasaderiste, Airmaster Boomerain® Ø315.

Lydtrykk ^{5,6} $L_{pA,eq}$ iht. Airmaster referansesituasjon

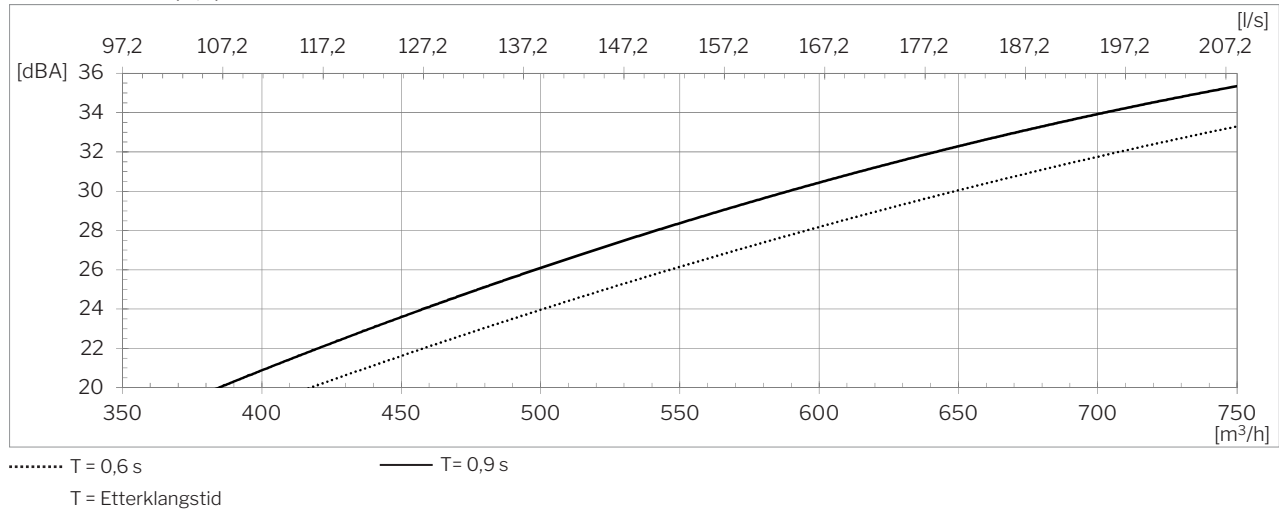


Lydeffektnivå L_{WA} [dB(A)], iht. EN/ISO 3744:

Frekvens [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$\bar{\phi} L_{WA}$	$L_{pA,eq}^{6,7}$	$q_V [m^3/h]$
Filtre:	28	33	28	30	25,1	20,2	19,9	18,3	36,8	30	650
ePM ₁₀ 50% +	31	35	31	32	28	23,7	21	18,8	39,2	33	688
ePM ₁₀ 50%	33	39	34	34	31,8	25,9	22,8	19,1	42,1	35	725
Filtre:	29	33	27	29	25,4	19,7	19,8	18,3	36,8	30	585
ePM ₁ 55% +	31	36	32	32	28,1	22,8	20,9	18,8	39,8	33	619
ePM ₁₀ 50%	34	39	33	35	32,3	25	22,5	19	42,6	35	653

$L_{pA,eq}$ Lydeffektnivå [dB(A)] ved 1 m avstand


Temperatureffektivitet iht. EN 308

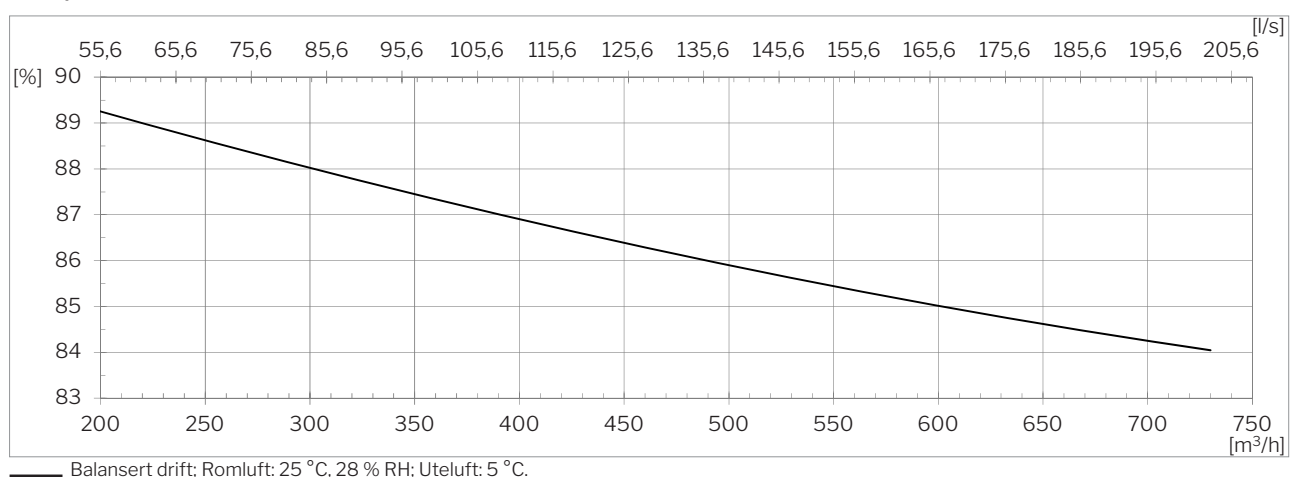


⁵ Lydtrykk $L_{pA,eq}$ er målt ved 1,2 m høyde med 1 m vannrett avstand fra anlegget i et 200 m³ rom med en etterklangstid på T = 0,6 s, eller tilsvarende ved en romdempning på 7,5 dB.

⁶ Alle målinger er utført ved normal drift i en standard innbyggingssituasjon ved filterklasse, tilluft/avtrekk: ePM10 50% / ePM10 50% med Airmasters anbefalte fasaderiste, Airmaster Boomerain® Ø315.


Opptatt effekt ⁷

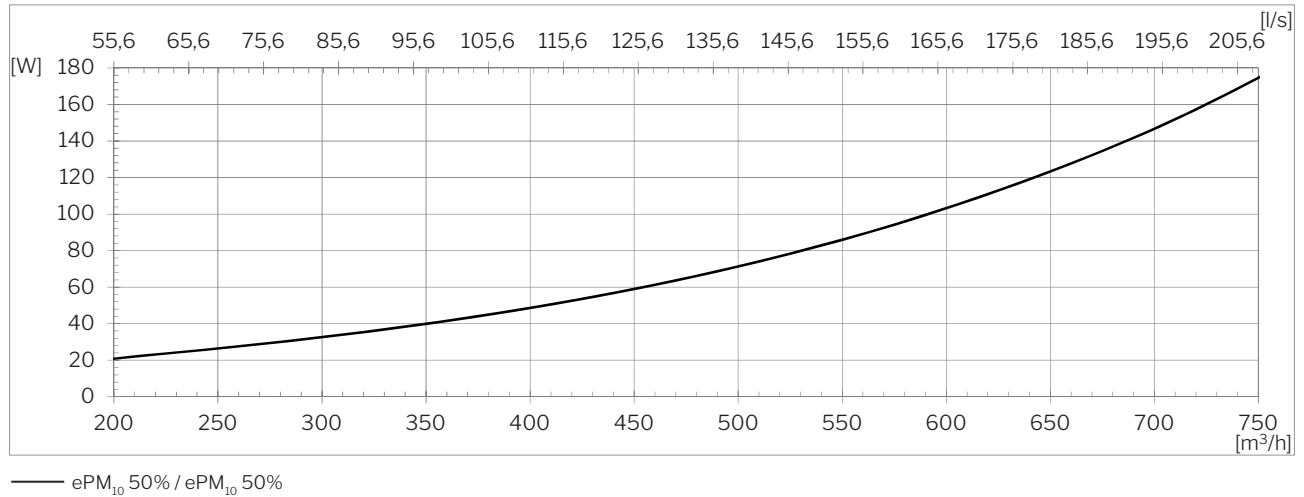

SFP ⁷


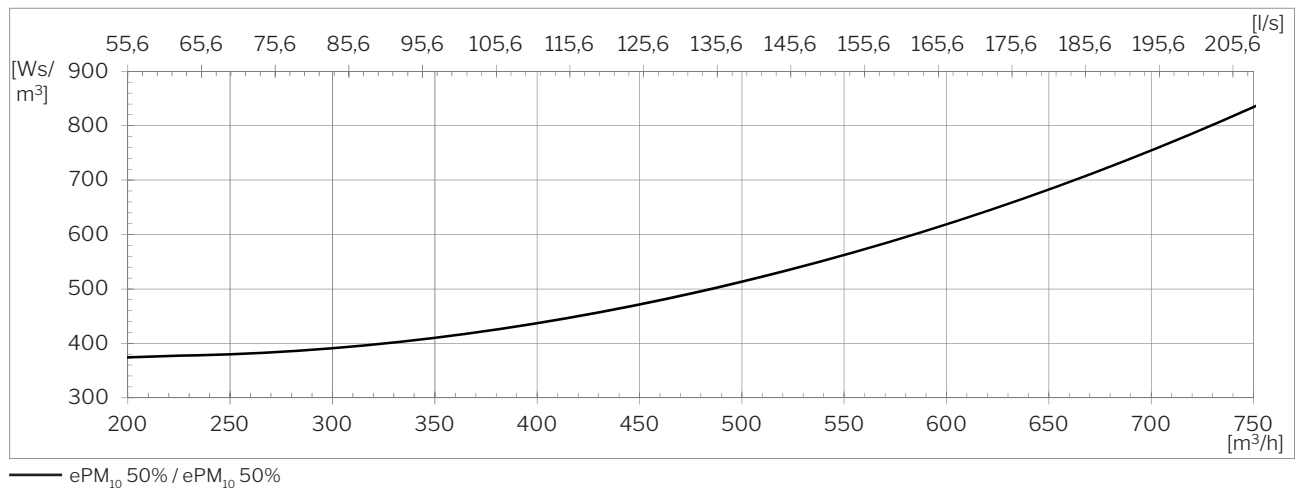


Eksternt trykktap ⁷

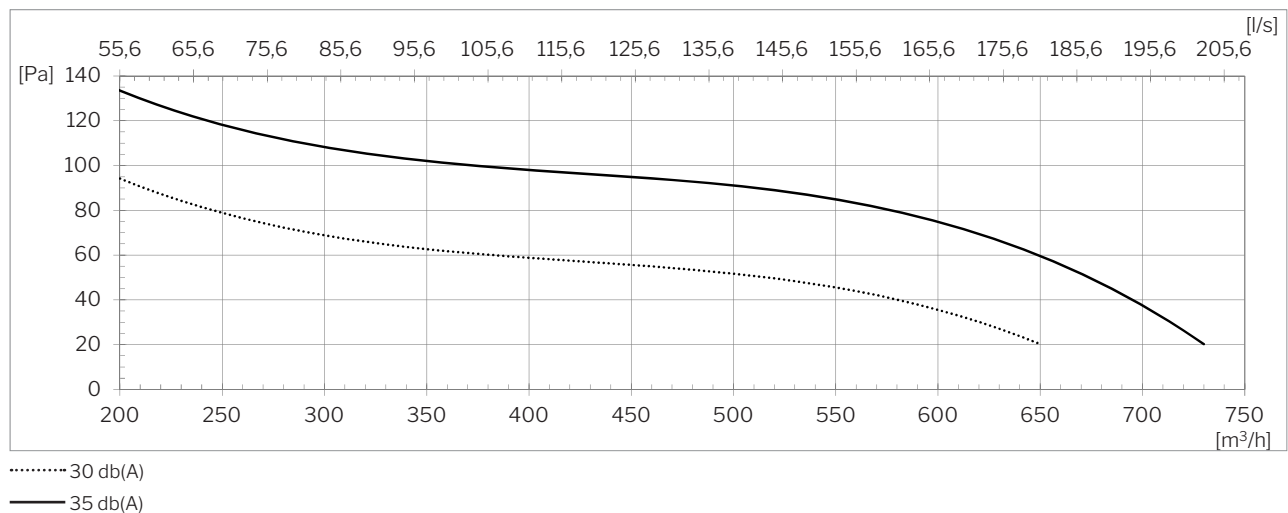

⁷ Alle målinger er utført ved normal drift i en standard innbyggingssituasjon ved filterklasse, tilluft/avtrekk: ePM₁₀ 50% / ePM₁₀ 50% med Airmasters anbefalte fasaderiste, Airmaster Boomerain® Ø315.

Kastelengde (0,2 m/s)

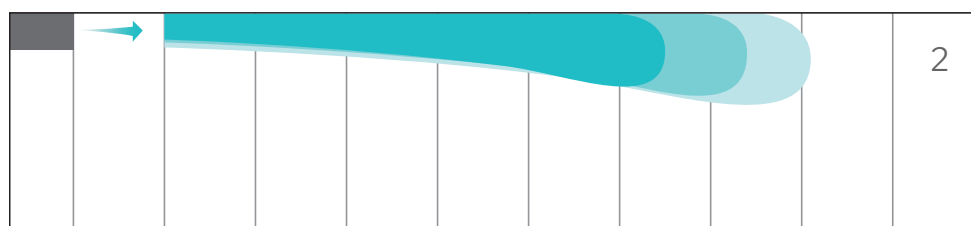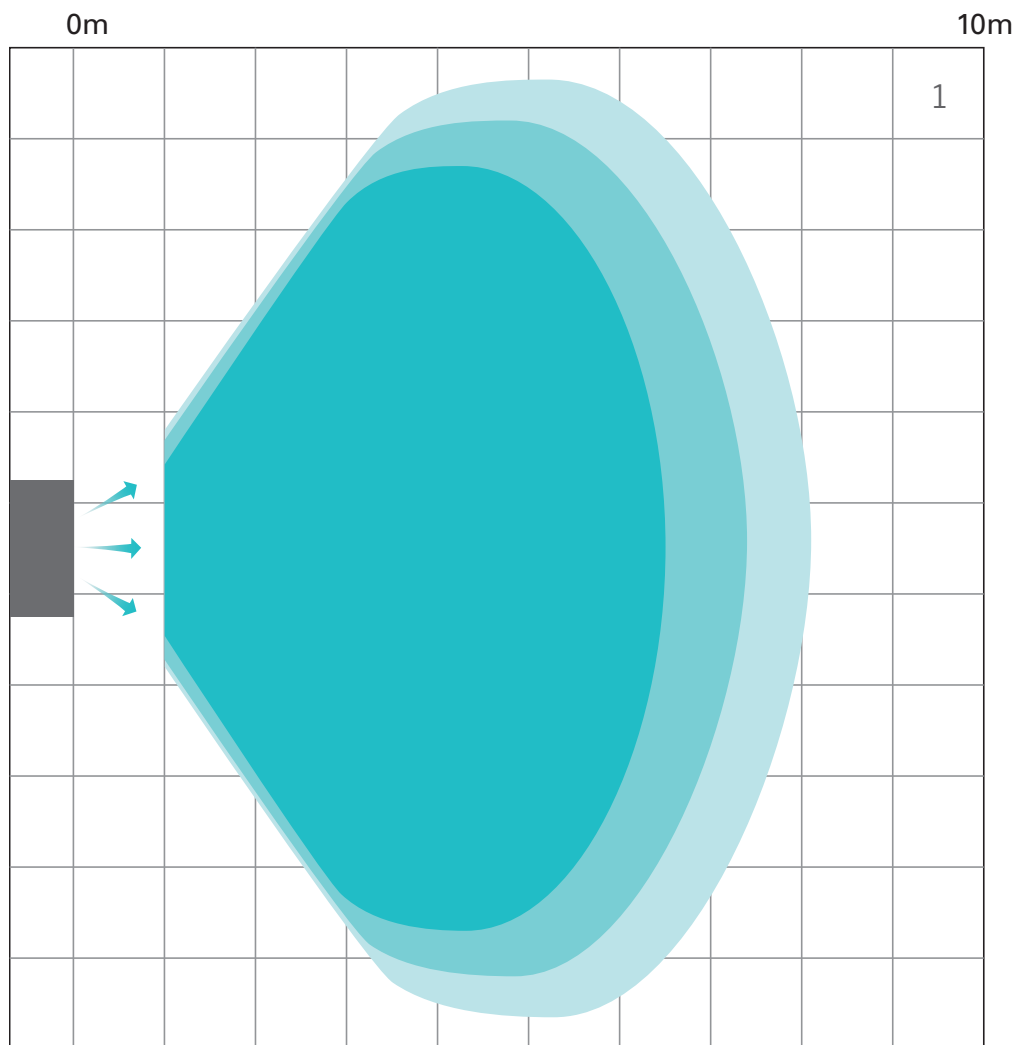

- 500m³/h
- 600m³/h
- 700m³/h




1 Kastelengden, sett ovenfra

2 Kastelengden, sett fra siden

Versjonsoversikt





Avkast og inntak

H: Horisontal
V: Vertikal
HRE: Horisontal - Rektangulær

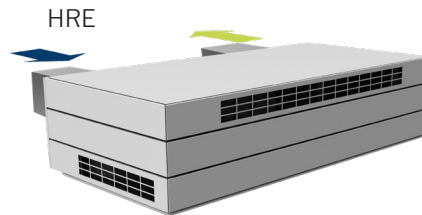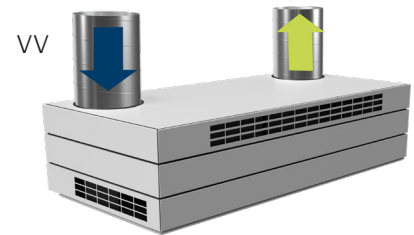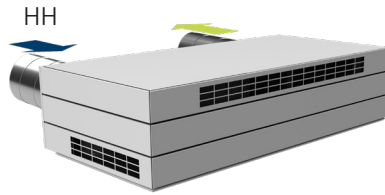

Tilluft og avtrekk

T: Top (i topp)
C: Center (i midten)
B: Bottom (i bunn)
DI: Ducted Inlet
(kanalført tilluft)
DE: Ducted Extract
(kanalført avtrekk)

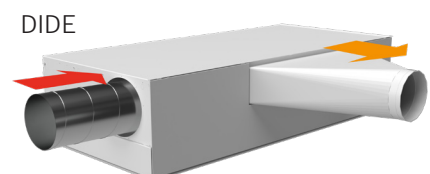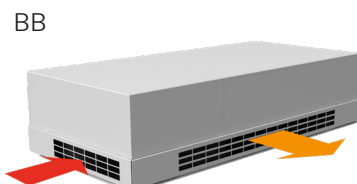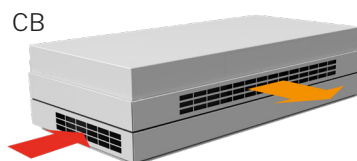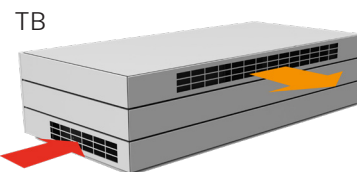


Standard og optioner

Motstrømsvarmeveksler (aluminium)	x
Entalpi motstrømsvarmeveksler (Polymermembran)	o
Kombinations motstrømsvarmeveksler (Polymermembran)	o
Motorisert bypass	x
Motorisert inntaksspjeld	x
Motorisert avtrekksspjeld	x
Kapazitiv return for motorisert spjeld	•
Elektrisk forvarmebatteri	•
Elektrisk ettervarmebatteri	•
Vannettervarmebatteri	•
Kondenspumpe	•
PIR/bevegelsesføler (veggmontert)	•
PIR/bevegelsesføler (innebygd)	•
CO ₂ -føler (veggmontert)	•
CO ₂ -føler (innebygd)	•
TVOC-føler (innebygd)	•
CO ₂ -/TVOC-føler (innebygd)	•
Hygrostat (veggmontert)	o
Servicebryter	o

Energimåler	•
Kjølemodul, CC (kun horisontal)	•
Inntaksfilter ePM ₁₀ 50%	•
Inntaksfilter ePM ₁ 55%	•
Inntaksfilter ePM ₁ 80%	o
Avtrekkfilter ePM ₁₀ 50%	x
Vegg-/takoppheng	•
Takramme	•
Betjeningsdisplay Airlinq® Viva	•
Betjeningsdisplay Airlinq® Orbit	•
Airmaster Airlinq® Online	•
Airlinq® Online API	•
Airlinq® BMS	•
LON® modul	o
KNX® modul	o
MODBUS® RTU RS485 modul	•
BACnet™ MS/TP modul	•
BACnet™ /IP modul	•
Mini B USB (foran på anlegg)	o

X : Standard • : Option o : Spesialvare (ikke lagervare)

Prinsippskisse

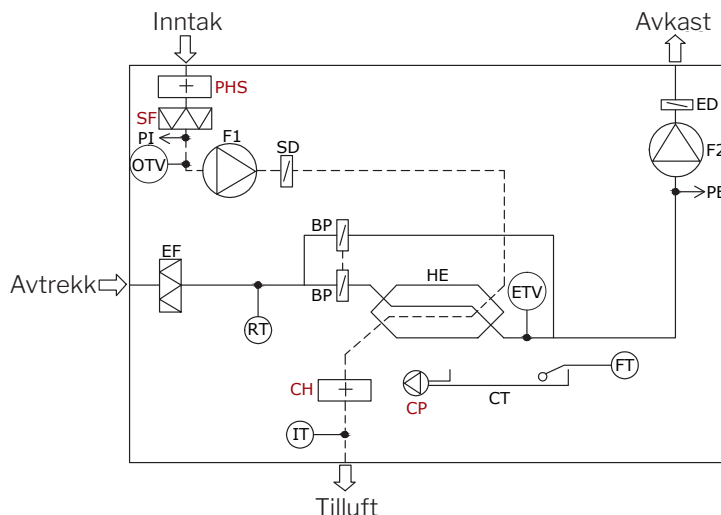

KOMPONENTBETEGNELSE

BP	Bypass (motorstyrt)
CH	Elektrisk ettervarmebatteri (option)
CP	Kondenspumpe (option)
CT	Kondensbeholder
ED	Avtrekksspjeld (motorstyrt)
EF	Avtrekkfilter

ETV	Temperaturføler, avtrekk
FT	Flottør
F1	Tilluftsvifte
F2	Avtrekksvifte
HE	Motstrømsvarmeveksler
IT	Temperaturføler, inntak
OTV	Temperaturføler, ute

PE	Flowmåling, avtrekksluft (kun tilgjengelig med AQC-P - grå kontrollboks)
PHS	Elektrisk forvarmebatteri (option)
PI	Flowmåling, inntak (kun tilgjengelig med AQC-P - grå kontrollboks)
RT	Temperaturføler, rom
SD	Inntaksspjeld (motorstyrt)
SF	Inntaksfilter (option)